

№ 322-1-25-12514/14
от «31» октября 2014 г.

Санкт-Петербург

ДОГОВОР № 14-894642-О-ВО
водоотведения

«31.10.2014» 20 г.

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя директора по договорной работе с абонентами филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Единый расчетный центр» Киреевой Арины Николаевны, действующей на основании доверенности № 01-30-1242/13 от 31.12.2013, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Интэкс Лайн», именуемое в дальнейшем абонентом, в лице генерального директора Еременко Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:**

I. Предмет договора

1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод и производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату водоотведения в сроки, порядке и размере, которые определены в настоящем договоре.

2. Граница балансовой принадлежности по канализационным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется в акте о разграничении балансовой принадлежности согласно приложению № 1.

3. Граница эксплуатационной ответственности по канализационным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности согласно приложению № 2.

Местом исполнения обязательств по настоящему договору является граница эксплуатационной ответственности по канализационным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства в отношении объекта: Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой, расположенного по адресу: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, (согласно приложению №2).

II. Сроки и режим приема сточных вод**4. Датой начала приема сточных вод является:**

- от использования холодной воды – дата открытия холодного водоснабжения согласно договору холодного водоснабжения, заключенному между абонентом и организацией водопроводно-канализационного хозяйства;
- от отведения поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) стока с момента подписания настоящего договора сторонами.

5. Сведения о режиме приема сточных вод определяются в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения согласно приложению № 3.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты

6. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на водоотведение, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении организацией водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоотведения.

Тариф на водоотведение, установленный на момент заключения настоящего договора, - **25,60 руб./куб.м.**, без учета налога на добавленную стоимость.

7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу. Абонент оплачивает отведенные сточные воды в объеме отведенных сточных вод до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал
«Единый расчетный центр»

Для договоров 1

водопроводно-канализационного хозяйства.

8. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В случае неявки одной стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов по договору сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае акт о сверке расчетов подписывается в течение 3 рабочих дней со дня его получения.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней после направления другой стороне акта о сверке расчетов этот акт считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

9. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы абонента воды в связи с нарушением абонентом нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

б) при участии представителя абонента осуществлять допуск к эксплуатации узла учета (если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации абонент обязан устанавливать приборы учета сточных вод), устройств и сооружений, предназначенных для подключения к централизованной системе водоотведения;

в) соблюдать установленный режим приема сточных вод;

г) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении водоотведения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

д) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованной системе водоотведения, принадлежащей организации водопроводно-канализационного хозяйства на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия такой системы с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

е) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов допустимых сбросов абонента, нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения;

ж) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

з) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

и) отвечать на жалобы и обращения абонента, относящиеся к исполнению настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

к) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта канализационных сетей, через которые осуществляется водоотведение сточных вод абонента;

л) опломбировать абоненту приборы учета сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) осуществлять контроль за правильностью осуществления абонентом учета объемов отведенных сточных вод;

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования абонентом и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему

и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

12. Абонент обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;

в) обеспечивать учет отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим договором;

г) устанавливать приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае если установка таких приборов предусмотрена правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему договору в сроки, порядке и размере, которые определены в соответствии с настоящим договором, а также вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы и плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, вносить плату за вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям, местам отбора проб сточных вод и приборам учета в порядке и случаях, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения;

и) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, а также в случае предоставления третьим лицам прав владения и пользования или пользования третьими лицами такими объектами, устройствами или сооружениями;

к) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного хозяйства обо всех повреждениях или неисправностях на канализационных сетях, сооружениях и устройствах, о нарушениях работы централизованной системы водоотведения либо о ситуациях (угрозах их возникновения), которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

л) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждений или неисправностей канализационных сетей, принадлежащих абоненту на законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений, неисправностей;

м) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (присоединения) к канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только по согласованию с организацией водопроводно-канализационного хозяйства;

н) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения об абонентах, в отношении которых абонент выполняет функции транзитной организации, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего договора;

о) не создавать препятствий для осуществления водоотведения в отношении абонентов и транзитных организаций, канализационные сети которых присоединены к канализационным сетям абонента;

п) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, древопосадок,

а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованной системы водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента, без согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства;

р) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов ~~абонента в самотечную сеть~~ канализации организации водопроводно-канализационного хозяйства через колодец - гаситель напора;

с) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

т) в случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае нарушения этой декларации.

13. Абонент имеет право:

а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о результатах производственного контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. №525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод";

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об изменении установленных тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета Да;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

д) осуществлять в целях контроля состава и свойств сточных вод отбор проб сточных вод, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб сточных вод, осуществляя организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

V. Порядок осуществления учета принимаемых сточных вод, сроки и способы предоставления организации водопроводно-канализационного хозяйства показаний приборов учета

14. Для учета объемов принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

15. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и о местах отбора проб сточных вод указываются согласно приложению №4.

16. Коммерческий учет сточных вод в узлах учета обеспечивает абонент.

17. Количество принятых организацией водопроводно-канализационного хозяйства сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

18. В случае отсутствия у абонента приборов учета сточных вод абонент обязан до --- установить и ввести в эксплуатацию приборы учета сточных вод (распространяется только на категории абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации).

19. Сторона, осуществляющая коммерческий учет принятых (отведенных) сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим договором, либо осуществляет в случаях, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, расчет объема принятых (отведенных) сточных вод расчетным способом, вносит показания приборов учета в журнал учета принятых сточных вод, передает эти сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства (абоненту) в течение первых двух рабочих дней месяца, следующего за истекшим месяцем.

20. Передача сторонами сведений о показаниях приборов учета и другой информации осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод в целях определения объема отводимых сточных вод, их состава и свойств

21. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод в следующем порядке:

а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб, оповещает абонента о дате и времени посещения проверяющих с указанием списка проверяющих (при отсутствии у них служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного хозяйства или представители иной организации предъявляют абоненту служебное удостоверение или доверенность;

в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее

указанию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод осуществляется только в установленных местах отбора проб, местах установки узлов учета, приборов учета и иных устройств, предусмотренных настоящим договором;

г) абонент вправе принимать участие в проведении организацией водопроводно-канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом;

д) отказ в доступе (недопуске) организации водопроводно-канализационного хозяйства приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

VII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

22. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и нормативы допустимых сбросов по составу сточных вод (далее - нормативы допустимых сбросов), осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. №525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

23. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких результатах абонентов и уполномоченных органов государственной власти в рамках контроля состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых нормы допустимых сбросов не устанавливаются, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. №525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

24. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и о местах отбора проб сточных вод приводятся по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему договору.

VIII. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, нормативов по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

25. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация водопроводно-канализационного хозяйства уведомляет абонента об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения, городского округа нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента, приводятся по форме согласно приложению №5.

26. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента, приводятся по форме согласно приложению №6.

27. Контроль за соблюдением абонентом установленных для него нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод осуществляет организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее поручению транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод абонента.

В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных для него нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод организация водопроводно-канализационного хозяйства ежемесячно определяет объем отведенных (принятых) сточных вод абонента сверх установленного для него норматива водоотведения по объему и составу сточных вод.

28. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов водоотведения по объему сточных вод абонента производится путем сверки общего объема отведенных сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов сточных вод, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения по объему сточных вод.

29. При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения по объему сточных вод абонент оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива по объему сточных вод, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в

«Единый расчетный центр»

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

IX. Условия прекращения или ограничения приема сточных вод

30. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное прекращение или ограничение приема сточных вод абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения приема сточных вод, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

31. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения приема сточных вод уведомляет о таком прекращении или ограничении:

- а) абонента;
- б) Администрацию Московского района города Санкт-Петербурга;
- в) Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах;
- г) Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу.

32. Уведомление организацией водопроводно-канализационного хозяйства о временном прекращении или ограничении приема сточных вод, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении приема сточных вод направляются соответствующим лицам любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод (раздел X настоящего договора включается в договор при условии его заключения с абонентом, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

33. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонент подает в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения (далее - декларация).

34. Декларация разрабатывается абонентом и представляется в организацию водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 6 месяцев со дня заключения абонентом с организацией водопроводно-канализационного хозяйства настоящего договора. Декларация на очередной год подается абонентом до 1 июля предшествующего года.

35. К декларации прилагается заверенная абонентом схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев. При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются усредненные состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются абонентом путем усреднения результатов серии определений состава и свойств проб сточных вод на всех канализационных выпусках абонента (не менее 6 на каждом выпуске), выполненных по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб на канализационных выпусках абонента может производиться по поручению абонента организацией водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств абонента.

36. При отсутствии у абонента устройств по усреднению сточных вод и (или) локальных очистных сооружений (или при неэффективной работе локальных очистных сооружений) значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются абонентом в интервале от среднего до максимального значения (но не ниже среднего значения), при этом в обязательном порядке:

- а) учитываются результаты, полученные в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации;
- б) исключаются значения любого залпового или запрещенного сброса загрязняющих веществ;
- в) исключаются результаты определений состава и свойств сточных вод в пределах установленных абоненту нормативов допустимых сбросов и требований к составу и свойствам сточных вод.

37. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов абонента, нормативами водоотведения по составу сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод,

установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

38. Декларация утрачивает силу в следующих случаях:

а) изменение состава и свойств сточных вод абонента при вводе в эксплуатацию водоохранных, водосберегающих или бессточных технологий, новых или реконструируемых объектов, перепрофилирование производства;

б) выявление организацией водопроводно-канализационного хозяйства в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, не отраженных абонентом в декларации;

в) установление абоненту новых нормативов допустимого сброса.

39. В течение 2 месяцев со дня наступления хотя бы одного из событий, указанных в пункте 38 настоящего договора, которое повлекло изменение состава сточных вод абонента, абонент обязан разработать и направить организации водопроводно-канализационного хозяйства новую декларацию, при этом ранее утвержденная декларация утрачивает силу по истечении 2 месяцев со дня наступления указанных событий.

40. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом организацию водопроводно-канализационного хозяйства любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XI. Условия отведения (приема) поверхностных сточных вод в централизованные системы водоотведения (предусмотренные разделом XI настоящего договора водоотведения, включаются в договор при условии его заключения с абонентом, владеющим на законном основании объектом недвижимого имущества, земельным участком, с которых осуществляется отведение поверхностных сточных вод)

41. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с условиями настоящего договора обязуется осуществлять прием поверхностных сточных вод абонента в централизованную (общеславянную, ливневую) систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к составу и свойствам отводимых поверхностных сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, и производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату отведения (приема) поверхностных сточных вод в сроки, порядке и размере, которые определены в настоящем договоре.

42. Отведение поверхностных сточных вод осуществляется с непосредвенным подключением или без непосредственного подключения к централизованной системе водоотведения.

43. Сведения о точках приема поверхностных сточных вод абонента определяются по форме согласно приложению №7.

XII. Условия отведения (приема) сточных вод иных лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту

44. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения о лицах, объектах которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту.

45. Сведения о лицах, объектах которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменном виде с указанием наименования таких лиц, срока и схемы подключения к канализационным сетям, места отбора проб сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту, иные необходимые сведения и документы.

46. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет отведение сточных вод юридических и физических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

47. Абонент несет в полном объеме ответственность за нарушения условий настоящего договора, произошедшие по вине юридических и физических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента и которые не имеют договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

XIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

48. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

49. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (адрес);
- б) содержание спора, разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект, которым обладает сторона, направившая

«Единый расчетный центр»

Для договоров

претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

50. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня поступления претензии обязана ее рассмотреть и дать ответ.

51. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

52. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

XIV. Ответственность сторон

53. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства режима приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

55. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере 2-кратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

XV. Обстоятельства непреодолимой силы

56. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

57. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону любым доступным способом о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.

XVI. Срок действия договора

58. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения настоящего договора.

59. Настоящий договор заключен сроком на один год.

60. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

61. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному согласию сторон.

62. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке договор считается расторгнутым или измененным.

XVII. Прочие условия

63. Изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

64. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов у одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

65. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации.

66. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

67. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

XVIII. Особые условия

68. Расчеты с абонентом за отведение сточных вод от использования холодного водоснабжения по

объекту, указанному в настоящем договоре, будут производиться с момента открытия холодного водоснабжения на указанном объекте.

69. С момента заключения настоящего договора договор на прием сточных вод и загрязняющих веществ (поверхностный сток (дождевой, талый, инфильтрационный), организованный дренажный сток) №14-696216-ПС-ВО от 10.09.2012 утрачивает силу, при этом денежные обязательства, возникшие (возникающие) из указанного договора, продолжают действовать до их полного исполнения.

XIX. Приложения к договору

Приложение №1. Акт о разграничении балансовой принадлежности: Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153 ;
Приложение №2. Акт о разграничении эксплуатационной ответственности: Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153 ;
Приложение №3. Сведения о режиме приема сточных вод: Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153 ;
Приложение №4. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и о местах отбора проб сточных вод: Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153 ;
Приложение №5. Сведения о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента: Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153 ;
Приложение №6. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента: Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153 ;
Приложение №7. Сведения о точках приема поверхностных сточных вод абонента: Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153 ;
Приложение №8 Расчет объемов поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) стока в систему коммунальной канализации: Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153 ;

Адреса и реквизиты сторон

Организация водопроводно-канализационного хозяйства:

191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.42
ИНН 7830000426, ОГРН 1027809256254, КПП 783450001, ОКПО 03323809, ОКОНХ 90213
КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», р/счет 40602810432001060186,
БИК 044030790, к/счет 30101810900000000790

Специальный счет для перечисления платы за превышение нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ:

ИНН 7830000426, ОГРН 1027809256254, КПП 783450001, ОКПО 03323809, ОКОНХ 90213
ОАО «АБ «РОССИЯ», р/счет 40602810400000040022,
БИК 044030861, к/счет 30101810800000000861

Контактная информация:

Филиал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Единый расчетный центр»

197227, Санкт-Петербург, п. Ольгино, Коннолахтинский пр., д. 12, корп. 1, лит.А, телефон:
438-44-14, 438-47-20, 633-02-72, 633-02-73, 633-02-74, 702-12-95, факс: 438-47-96

Подразделение по договорной работе с абонентами.

196084, Санкт-Петербург, Заставская улица дом 33 литер ТА (бывший Московский пр. д. 103
кор. 6), Телефон 329-34-80

Абонент:

Источник финансирования: Хозрасчет
Юридический адрес: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, телефон:
+7(812)327-9262 , факс: +7(812)327-9262
ИНН 7715277356, ОГРН 1027739843537, КПП 781001001, ОКПО 56654274,
ОКОНХ/ОКВЭД 51.39
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ПРОЛЕТАРСКИЙ» ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», р/счет
40702810647000001938, БИК 044030790, к/счет 30101810900000000790

Подписи сторон:

Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства

Заместитель директора по договорной
работе с абонентами филиала
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Единый расчетный центр»

А.Н. Киреева

«___ 20 ___ г.

Абонент

И.А. Еременко

«___ 20 ___ г.

Приложение № 1
к договору водоотведения
от «31.10.2014» 20 г. № 14-894642-О-ВО

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя директора по договорной работе с абонентами филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Единый расчетный центр» Киреевой Арины Николаевны, действующей на основании доверенности № 01-30-1242/13 от 31.12.2013, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Интэкс Лайн», именуемое в дальнейшем абонентом, в лице генерального директора Еременко Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является точка присоединения к колодцу №118 (согласно схеме приложения №4).

Подписи сторон:

Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства



Заместитель директора по договорной
работе с абонентами филиала
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Единый расчетный центр»

А.Н. Киреева

12 ОКТ 2014

« » 20 г.

Абонент



И.А. Еременко

« » 20 г.

Приложение № 2
к договору водоотведения
от « 31.10.2014 » 20 __ г. № 14-894642-О-ВО

АКТ

о разграничении эксплуатационной ответственности

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя директора по договорной работе с абонентами филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Единый расчетный центр» Киреевой Арины Николаевны, действующей на основании доверенности № 01-30-1242/13 от 31.12.2013, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Интэкс Лайн», именуемое в дальнейшем абонентом, в лице Генерального директора Еременко Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является точка присоединения к колодцу №118 (согласно схеме приложения №4).**

№ вып.	Диам вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			
					Вид кан. Сети	Диам сети	Владелец сети	Бассейн канализования
1	285	Санкт-Петербург, улица Костюшко, у дома 10, литер А	118	КК	Общеславная	250	ВО СПб	Центральная станция аэрации,

Подписи сторон:

**Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства**



**Заместитель директора по договорной
работе с абонентами филиала
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Единый расчетный центр»**

А.Н. Киреева

« 12 Октября » 20 __ г.



Генеральный директор
ПЕТЕРБУРГ, ШЕРГИН

по доверенности № 9 от 10.01.14

И.А. Еременко

« ____ » 20 __ г.

Приложение №3
к договору водоотведения
от «31.10.2014» 20__ г. № 14-894642-О-ВО

СВЕДЕНИЯ
о режиме приема сточных вод

Наименование объекта	Максимальный расход сточных вод (часовой)	Максимальный расход сточных вод (секундный)
1	2	3
Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой, расположенный по адресу: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153	223,6 куб.м/час	62,1 л/сек.

Режим установлен на период действия настоящего договора.

Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подписи сторон:

**Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства**

**Заместитель директора по договорной
работе с абонентами филиала
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Единый расчетный центр»**

А.Н. Киреева

« 13 ОКТ 2014 » 20__ г.



И. З. ШЕРГИН
по доверенности № 9 от 10.01.14
И.А. Еременко

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение №4
к договору водоотведения
от « 31.10.2014 » 20 г. № 14-894642-О-ВО

СВЕДЕНИЯ

**об узлах учета и приборах учета сточных вод
и о местах отбора проб сточных вод**


	Показания приборов учета на начало подачи ресурса	Дата опломбирования	Дата очередной поверки
	1	2	3
1	-	-	-

	Месторасположение узла учета	Диаметр прибора учета, мм	Марка и заводской номер прибора учета	Технический паспорт прилагается (указать количество листов)
	1	2	3	4
1	-	-	-	-

	Месторасположение места отбора проб	Характеристика места отбора проб	Частота отбора проб
	1	2	3
1	Контрольный колодец №KK	лоток	Согласно законодательству Российской Федерации

Схема расположения узлов учета и мест отбора проб сточных вод прилагается.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

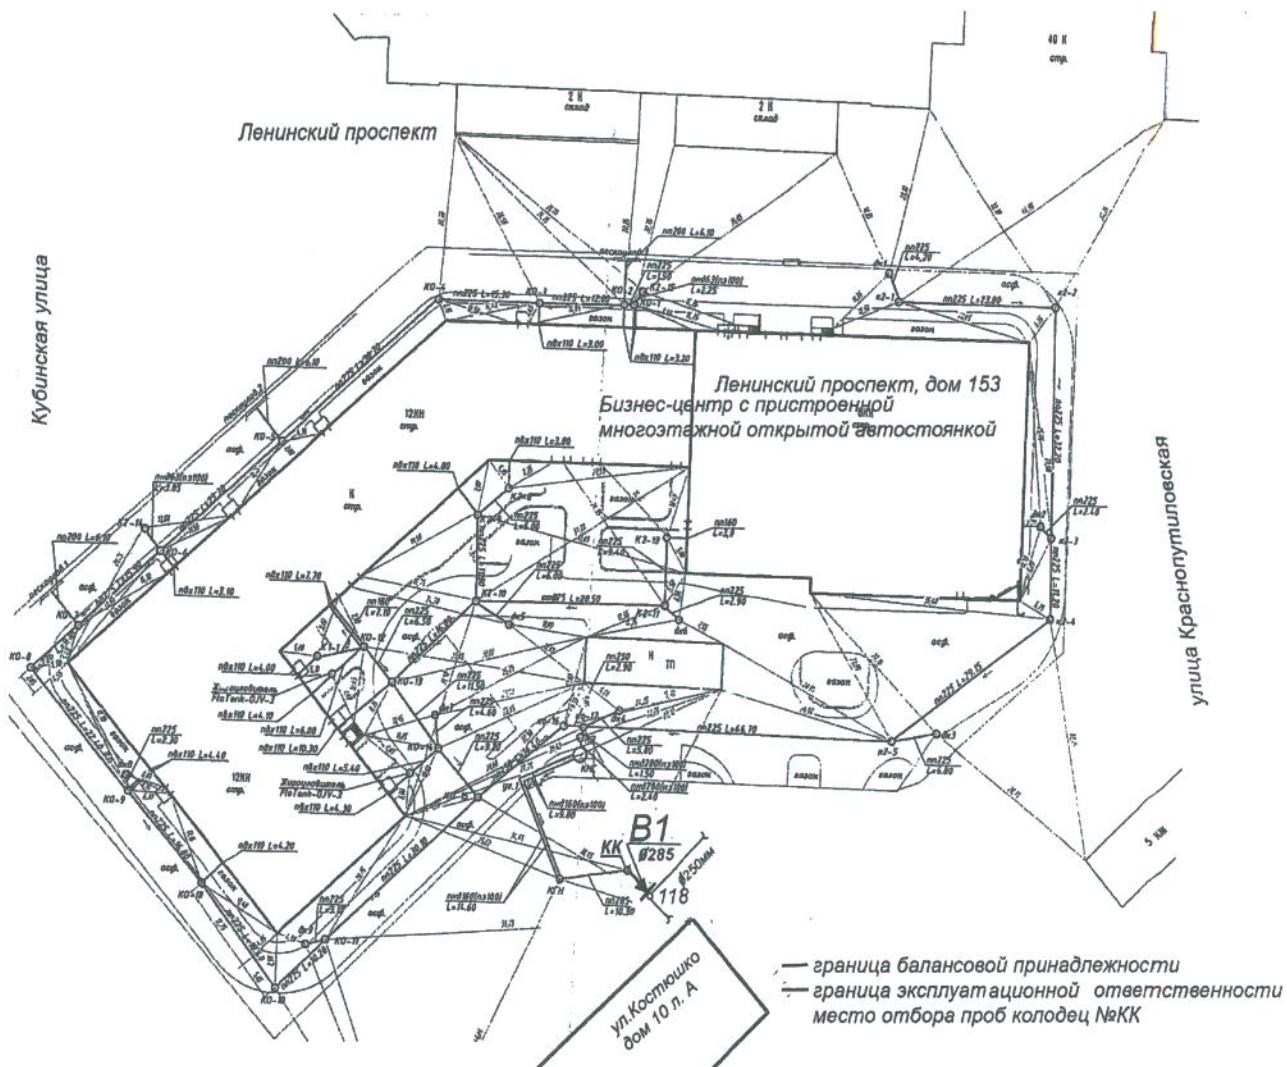

Подписи сторон:

**Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства**

**Заместитель директора по договорной
работе с абонентами филиала
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Единый расчетный центр»**

А.Н. Киреева

« 21 » 20 г.



**И. З. Шергин
по доверенности № 9 от 10.01.14**

И.А. Еременко

« » 20 г.

Приложение №5
к договору водоотведения
от «31.10.2014» 20__г. № 14-894642-О-ВО

СВЕДЕНИЯ

о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента

Месяц	Сточные воды, куб. м
1	2
Январь	-
Февраль	-
Март	-
Апрель	-
Май	-
Июнь	-
Июль	-
Август	-
Сентябрь	-
Октябрь	-
Ноябрь	-
Декабрь	-
Итого	-

На момент заключения настоящего договора норматив по объему сточных вод не установлен

Подписи сторон:

Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства

Заместитель директора по договорной
работе с абонентами филиала
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Единый расчетный центр»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

А.Н. Киреева

«12.01.2014» 20__г.

Абонент



И. З. ШЕРГИН
по доверенности № от 10.01.14

И.А. Еременко

« » 20__г.

Приложение №6
к договору водоотведения
от « 31.10.2014 » 20 г. № 14-894642-О-ВО

СВЕДЕНИЯ
о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод,
установленных для абонента

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод:

- при отведении сточных вод в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения: реакция среды (рН) в пределах от 6,0 до 9,0, температура не более +40°C, кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см не более 11, индекс токсичности не более 50 ед., соотношение ХПК:БПК5 не более 2,5 (не применяется к сточным водам, подвергнутым биологической очистке на локальных очистных сооружениях);

- при отведении сточных вод в централизованную ливневую систему водоотведения: реакция среды (рН) в пределах от 6,5 до 8,5, температура не более +40°C.

Отведению в централизованную систему водоотведения подлежат сточные воды, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующих значений.

Номер и наименование канализационных выпусков	Перечень загрязняющих веществ	Допустимые концентрации загрязняющих веществ, мг/дм ³
1	2	3
1. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов		
Выпуск № _		
Выпуск № _		
Выпуск № _		
2. Нормативы водоотведения по составу сточных вод		
2.1. Выпуск № 1	Азот аммонийный	18
	Формальдегид	0,6
	Алюминий	0,5
	Железо общее	1,1
	Кадмий	0,05
	Марганец	0,1
	Медь	0,04

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Фирма

«Лаборатория расчетных центров»

Для договоров

	Нефтепродукты	0,7
	Никель	0,2
	Ртуть	0,0002
	Свинец	0,5
	СПАВ (анионные)	1,4
	Фенолы	0,2
	Фосфор фосфатов	4,8
	Хром +3	0,5
	Хром +6	0,2
	Цинк	0,1
2.2. Выпуск №_____	Взвешенные вещества	5,75<*> / 6,25<*> / 7,25<*> / 10,25<*> / 10,75<*>
	ХПК	30
	БПК5	2<*> / 4<*>
	Хлориды	300
	Сухой остаток	1000
	Нефтепродукты	0,05
	СПАВ (анионные)	0,5
	Фенол	0,001
	Азот аммонийный	0,4
	Фосфор фосфатов	0,2
	Железо	0,1
	Алюминий	0,04
	Свинец	0,006
	Никель	0,01
	Цинк	0,01-
	Марганец	0,01
	Медь	0,001
	Ртуть	0,00001
2.3. Выпуск №_____	Взвешенные вещества	220
	ХПК	110
	БПК5	25

	Нефтепродукты	4,2
2.4. Выпуск № ____	Взвешенные вещества	210
	ХПК	81
	БПК5	33
	Нефтепродукты	0,7
	Азот аммонийный	0,5
	Железо	0,1
2.5. Выпуск № ____	Взвешенные вещества	5,75<*> / 6,25<*> / 7,25<*> / 10,25<*> / 10,75<*>
	ХПК	30
	БПК5	2<*> / 4<*>
	Хлориды	300
	Сухой остаток	1000
	Нефтепродукты	0,05
	Азот аммонийный	0,4
	Железо	0,1
3. Требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общеславных и бытовых систем водоотведения		
Выпуск № 1	Минерализация (плотный остаток)	3000
	Жиры (растворенные и эмульгированные)	50
	Нефтепродукты (растворенные и эмульгированные)	10
	Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС)	20
	Сульфиды (S-H2S+S2-)	1,5
	Хлор и хлорамины	5,0
	Взвешенные вещества	300
	БПК5	300
	ХПК	500
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Филиал «Канальный расчетный центр»	

Для договоров

	Азот (сумма азота органического и азота аммонийного)	50
	Фосфор общий ($P_{общ}$)	12
	СПАВ анионные	10
	Фенолы (сумма)	0,25
	Сульфаты (SO_4^{2-})	300
	Хлориды (Cl^-)	1000
	Алюминий (Al)	3
	Железо (Fe)	3
	Марганец (Mn)	1
	Медь (Cu)	0,5
	Цинк (Zn)	1,0
	Хром общий (Cr(III) + Cr(VI))	0,5
	Хром Cr(VI)	0,05
	Никель (Ni)	0,25
	Кадмий (Cd)	0,015
	Свинец (Pb)	0,25
	Мышьяк (As)	0,01
	Ртуть (Hg)	0,005
	Стронций	2,0

3.1. Требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения

Выпуск № __	Взвешенные вещества	300
	Сульфиды	1,5
	Сульфаты	100
	Хлориды	300
	БПК5	7,0
	Азот аммонийный	1,2
	Нефтепродукты	0,5

4. Лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

Выпуск №		
Выпуск №		

<*> - Значения допустимых концентраций загрязняющих веществ устанавливаются в зависимости от водного объекта – приемника поверхностных дренажных сточных вод.

Примечание:

Раздел 2. Нормативы водоотведения по составу сточных вод.

Раздел 2.1. Перечень загрязняющих веществ и допустимые концентрации для выпусков Абонента в централизованную общеславную систему водоотведения или в централизованную бытовую систему водоотведения.

Раздел 2.2. Перечень загрязняющих веществ и допустимые концентрации для выпусков Абонента, сбрасывающих сточные воды в централизованную ливневую систему водоотведения в бассейны канализования дождевых выпусков г.Санкт-Петербурга.

Раздел 2.3. Перечень загрязняющих веществ и допустимые концентрации для выпусков Абонента, сбрасывающих сточные воды в централизованную ливневую систему водоотведения в бассейны канализования очистных сооружений поверхностного стока нежилой зоны «Пулково-3».

Раздел 2.4. Перечень загрязняющих веществ и допустимые концентрации для выпусков Абонента, сбрасывающих сточные воды в централизованную ливневую систему водоотведения в бассейны канализования очистных сооружений дождевых стоков г. Колпино.

Раздел 2.5. Перечень загрязняющих веществ и допустимые концентрации для выпусков Абонента, сбрасывающих сточные воды в централизованную ливневую систему водоотведения в бассейны канализования дождевых выпусков г. Колпино, г. Кронштадта, г. Сестрорецка, г. Зеленогорска, г. Пушкина, г. Павловка, г. Петродворца, г. Ломоносова, п. Понтонный, п. Металлострой, п. Саперный, п. Дюны-Солнечное, п. Стрельна.

Раздел 3. Перечень загрязняющих веществ и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные общеславные и бытовые системы водоотведения (превышение которых негативно воздействует на работу централизованной общеславной и бытовой системы водоотведения).

Раздел 3.1. Перечень загрязняющих веществ и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные дождевые системы водоотведения (превышение которых негативно воздействуют на работу централизованной дождевой системы водоотведения).

Раздел 4. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В случае изменения нормативов допустимых сбросов и (или) требований к составу и свойствам сточных вод, установленные нормативы допустимых сбросов и (или) требований к составу и свойствам сточных вод применяются вне зависимости от оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

Подписи сторон:

Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства

Заместитель директора по договорной
работе с абонентами филиала
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Единый расчетный центр»

А.Н. Киреева

« 12 СЕН 2014



Абонент

«Интэкс Лайн»
Генеральный директор
Директор по строительству

по доверенности И. З. Щергин
и А. Еременко

« » 20 г.

СВЕДЕНИЯ

о точках приема поверхностных сточных вод абонента

Местонахождение точек приема поверхностных сточных вод в местах присоединения к централизованным системам водоотведения точка присоединения к колодцу №118 (согласно схеме приложения №4).

Точки приема поверхностных сточных вод отражаются на топографической карте земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями)

Топографическая карта на момент заключения договора отсутствует.

(приводится топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500)

Подписи сторон:

Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства

Заместитель директора по
договорной работе с абонентами
филиала
ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» «Единый
расчетный центр»

А.Н. Киреева

«___» 12 ___ 20 ___ г.

Абонент



И.А. Еременко

«___» 20 ___ г.

* Места присоединения к централизованным системам водоотведения указываются при условии, что отведение поверхностных сточных вод осуществляется с использованием централизованной системы водоотведения.

Приложение №8
31.10.2014 к договору водоотведения
от «___» 20__ г. № 14-894642-О-ВО

**Расчет объемов поверхностного
(дождевого, талого, инфильтрационного) стока
в систему коммунальной канализации**
**Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой(196247,
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153)**

Таблица 1
Расчет средневзвешенного коэффициента стока за теплый период года (Ψ_{cp})

№ п/п	Род поверхности	Площадь стока F_i , га	Коэффициент стока, Ψ_i	$F_i \Psi_i$ (гр.3 x гр.4)	Примечание			
					3	4	5	6
1.	Кровля	0,4664	0,60	0,279800				
2.	Асфальтобетонные покрытия	0,4791	0,60	0,287500				
3.	Брускатые и булыжные мостовые	0,0153	0,40	0,006100				
4.	Грунтовые покрытия	0,1579	0,16	0,025300				
5.	Газоны	0,0000	0,10	0,000000				

$$F = \sum F_i = 1,1187$$

$$\sum F_i \Psi_i = 0,598700$$

$$\Psi_{cp} = \frac{\sum F_i \Psi_i}{\sum F_i} = \frac{0,598700}{1,1187} = 0,535160$$

Таблица 2

**Расчет объема поверхностного стока за год (W год)
и определение константы для расчета фактического объема поверхностного стока
по официальным данным (η)(общесплавная)**

№ п/п	Вид стока	H, мм	F_i , га	α^*	Ψ_{cp}	K_y **	η^{***}	W_{****} мз /год	W_{****} мз /мес	W_{****} мз /сут
1.	Дождевой (4-10 месяцы)	468,0	1,1187		0,535160		5,986868	2 801,85	233,49	7,68
2.	Талый (1-3, 11-12 месяцы)	252,0	1,1187		0,700000	0,8	6,264720	1 578,71	131,56	4,33
3.	Инфильтрационный	720,0	1,1187	3,98			4,452426	3 205,75	267,15	8,78
Итого								7 586,31	632,20	20,79

* α - отношение величины годового инфильтрационного стока ($\text{м}^3 \text{/га}$) к среднегодовому количеству выпадающих атмосферных осадков по Санкт-Петербургу;

** K_y - коэффициент, учитывающий уборку и частичный вывоз снега

$K_y = 0,5$ - принимается для абонентов, предметом деятельности которых является уборка территорий, находящихся в собственности Санкт-Петербурга

$K_y = 0,8$ - для прочих абонентов

$$\begin{aligned} *** \quad \eta_d &= 10 F \Psi_{cf} \\ \eta_t &= 10 F \Psi_t K_y \\ \eta_w &= \alpha F \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} **** \quad W_d &= 10 H_d F \Psi_{cp} \\ W_t &= 10 H_t F \Psi_t K_y \\ W_w &= \alpha H F \end{aligned}$$

Подписи сторон:

**Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства**

**Заместитель директора по договорной
работе с абонентами филиала
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Единый расчетный центр»**

A.H. Киреева

« 12 ОКТ 2014 20 г.

Абонент



И.А. Еременко

« » 20 г.



DEVELOPMENT

ООО «Интэкс Лайн»

ИНН 7715277356, КПП 781001001
196066, Санкт-Петербург,
Московский пр., 212, лит.А
Тел./факс: (812) 327-9262
e-mail: info@setlcity.ru

SetlGroup**Накладная от** _____

Отправитель: ООО «Интэкс Лайн» специалист по передаче сетей
(наименование орг-ции, должность)

Демченко М.К. (+7 921 347 74 60)
(Ф.И.О. отправителя)

Получатель: _____
(наименование орг-ции, должность)

(Ф.И.О. получателя)

Объект: «Бизнес-центр с пристроенной многоэтажной открытой автостоянкой»
Адрес: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153, лит. А

№	Содержание	Кол-во листов	Кол-во экземпляров	Примечание
1	Соглашение №1 к договору от 31.10.2014г. №14-894642-О-ВО водоотведения (действующий)	2	1	Оригинал

Передал: / Демченко М.К./Получил: _____ /



Государственное унитарное предприятие
"ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Дирекция Водоснабжения

15.09.2015

ООО "Интэкс Лайн"

Директору по строительству

И.З. Шергину

196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом
212, литер А

12.11.2015 № ОУР 45-15200/б-1

Согласование присоединения к системе коммунального водоснабжения

Объект	Здание бизнес центра с пристроенной открытой автостоянкой Санкт-Петербург, Московский район, Ленинский пр., д. 153, лит. А
Заказчик	ООО "Интэкс Лайн" 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литер А
Основание	ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ

Срок действия согласования:

На период сохранения режима отпуска питьевой воды, а также устройств для присоединения к системам коммунального водоснабжения.

- Условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» №19-14-5736/11-1-1 от 01.08.2011г. по объекту здание бизнес центра с пристроенной открытой автостоянкой, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Московский район, Ленинский пр., д. 153, лит. А
- Договор о подключении №71963/11 от 31.08.2011г. по объекту здание бизнес центра с пристроенной открытой автостоянкой, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Московский район, Ленинский пр., д. 153, лит. А
- Заключение по проекту водоснабжения (внутриплощадочные сети) по объекту здание бизнес центра с пристроенной открытой автостоянкой, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Московский район, Ленинский пр., д. 153, лит. А.
- Заключение по проекту водоснабжения (до границы участка) по объекту здание бизнес центра с пристроенной открытой автостоянкой, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Московский район, Ленинский пр., д. 153, лит. А, №227-27-4458/12-0-1 от 01.06.2012г.
- Распоряжение КУГИ №878-рз от 05.10.2015г.

Настоящим абоненту согласовывается устройство водопроводных вводов и потребление питьевой воды из системы коммунального водоснабжения в объеме разрешаемых расходов, указанных в табл.1.

Таблица 1

Разрешаемые расходы питьевой воды из системы коммунального водоснабжения:

№ п/п	Ввод (диаметр, материал, статус, состояние)	СКВ (диаметр, место присоединения)	Водомерный узел (серия, тип)	Разрешаемый расход в сутки наибольшего водопотребления			
				Хоз-питьевые и технологические нужды		Нужды пожаротушения (л/с)	
				м3/сут	л/с	Внутреннее, кол-во пожарных кранов	Наружное
1	d=160 мм (ПЭ 100 SDR 17), d=150 мм (ЧУГУН ВЧШГ), рабочий, существ.	d=160мм (Санкт- Петербург, Ленинский проспект, д.153) ВНУТРИКВАРТАЛЬ НАЯ СЕТЬ, в экспл	I-150.СЧ.65/150 № чертежа ЦИРВ02А.00.00.00, № листа 302, 303,	48,94-общий расход из них: 39,96-корпус 1	5,54 -	10.4 ПК более 12 шт	40 10.0
2	d=160 мм (ПЭ 100 SDR 17), d=150 мм (ЧУГУН ВЧШГ), резервный, существ.	d=160мм (Санкт- Петербург, Ленинский проспект, д.153) ВНУТРИКВАРТАЛЬ НАЯ СЕТЬ, в экспл.	I-150.СЧ.65/150 № чертежа ЦИРВ02А.00.00.00, № листа 302, 303,				

3	d=160 мм (ПЭ 100 SDR 17), d=150 мм (ЧУГУН ВЧШ), рабочий, существует.	d=160мм (Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.153) ВНУТРИКВАРТАЛЬ НАЯ СЕТЬ, в экспл.	I-150.СЧ.40/150 № чертежа ЦИРВ02А.00.00.00, № листа 88, 89,	8.98-корпус 2	1.34			
4	d=160 мм (ПЭ 100 SDR 17), d=150 мм (ЧУГУН ВЧШ), резервный, существует.	d=160мм (Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.153) ВНУТРИКВАРТАЛЬ НАЯ СЕТЬ, в экспл.	I-150.СЧ.40/150 № чертежа ЦИРВ02А.00.00.00, № листа 88, 89,					

Гарантийный напор в месте присоединения: 28 м.в.ст.

Расчетный напор на хоз-питьевые нужды 54.45 м.в.ст.

Расчетный напор на противопожарные нужды 64.75 м.в.ст.

Особые условия

1. Наружное пожаротушение обеспечить от пожарных гидрантов на коммунальной сети водопровода.
2. Для обеспечения расчетных напоров на хоз-питьевые и противопожарные нужды предусмотрены насосы повысители.
3. Водопроводные вводы №1 и №2 для корпуса 1, вводы закольцованны между собой внутренней водопроводной сетью.
4. Водопроводные вводы №3 и №4 для корпуса 2, вводы закольцованны между собой внутренней водопроводной сетью.
5. Установка узлов учета на водопроводных вводах питьевой воды, разместив их в соответствии с требованиями главы II Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776. При этом рекомендуется, чтобы устанавливаемые приборы учета обеспечивали возможность дистанционной передачи показаний в расчетную систему ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» или были оснащены внешней аппаратурой дистанционной передачи показаний в расчетную систему ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Настоящее Согласование присоединения к системе коммунального водоснабжения вступает в силу при наличии Согласования присоединения к системе коммунальной канализации объекта.

Условия и порядок реализации согласования

1. Работы по присоединению (врезке) к сетям ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", а именно: водопроводу, в том числе переключение (отключение) участка сети, обеспечение санитарного режима и восстановление водоснабжения, выполняются эксплуатационными подразделениями ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по отдельному договору и оплачиваются заказчиком.
2. Все работы по устройству водопроводных вводов, по оборудованию помещений для узлов учета и подводки к ним, а также работы по строительству водопроводных сетей и сооружений производятся за счет средств заказчиком и выполняются организацией, имеющей соответствующую лицензию, под техническим надзором ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
3. Право пользования системами коммунального водоснабжения наступает у заказчика (абонента) после заключения договора с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на отпуск питьевой воды.
4. В период строительства выполнение требований в соответствии с п.п.25-28, 37, 38, 41 "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ".
5. Для определения границ ответственности за техническое состояние и обслуживание водопроводных сетей, в соответствии с требованием п.14 "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ", при оформлении договора будут составлены акты разграничения ответственности сторон (приложение к договору).
6. Для оформления договора на отпуск питьевой воды необходимо обратиться в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Заместитель директора дирекции - главный инженер

Исполнитель Фуголь А.М.

А.Н.Данилов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору от 31 октября 2014 г. № 14-894625-О-ВС
холодного водоснабжения

28.01.2016

Санкт-Петербург

«_____» _____ г.

Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора по договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Единый расчетный центр" Киреевой Арины Николаевны, действующей на основании доверенности № 01-30-657/14 от 23.10.2014, с одной стороны и **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Интэкс Лайн"**, именуемое в дальнейшем абонентом, в лице генерального директора Еременко Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в связи с корректировкой актов о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 31.10.2014 г. № 14-894625-О-ВС (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 55. исключен из текста Договора.
2. Приложение №1, Приложение №2, Приложение №4 к Договору заменить Приложением №1А, Приложением №2А, Приложением №4А к Договору.

По тексту Договора вместо слов: «Приложение №1», «Приложение №2», «Приложение №4» следует читать: «Приложение №1А», «Приложение №2А», «Приложение №4А».

3. Настоящее дополнительное соглашение признается заключенным, в момент его получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства от абонента, который подписал и заверил его печатью.

Срок действия настоящего дополнительного соглашения устанавливается на срок действия Договора.

4. По вопросам, не оговоренным в настоящем дополнительном соглашении, абонент и организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуются руководствоваться условиями Договора.

5. Изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения возможны по соглашению сторон, которое оформляется в письменной форме, а при отсутствии соглашения сторон изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Предложение об изменении или расторжении настоящего дополнительного соглашения рассматривается сторонами в тридцатидневный срок.

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у организации водопроводно-канализационного хозяйства, один - у абонента.

7. Приложения к настоящему дополнительному соглашению.

Приложение №1А «Акт о разграничении балансовой принадлежности» к Договору

Приложение №2А «Акт о разграничении эксплуатационной ответственности» к Договору

Приложение №4А «Сведения об узлах учета, приборах учета и местах отбора проб холодной воды» к Договору

Подписи сторон:

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Директор по договорной работе филиала ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга" "Единый
расчетный центр"



А.Н.Киреева

Абонент

Генеральный директор

ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПО ДОВЕРЕНИЮ № 03-10-15
И.А.Еременко



И.А.Еременко

Исполнитель: Харламова Е.В. тел. 329-3474

Приложение № 1А
к договору холодного водоснабжения
от 31.10.2014 г. № 14-894625-О-ВС

АКТ

о разграничении балансовой принадлежности


Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя директора по договорной работе с абонентами филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Единый расчетный центр» Киреевой Арины Николаевны, действующей на основании доверенности № 01-30-657/14 от 23.10.2014, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Интэкс Лайн», именуемое в дальнейшем абонентом, в лице генерального директора Еременко Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что границей раздела балансовой принадлежности водопроводных сетей организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является:**

Водопроводный ввод № 1 - первый фланец первой задвижки за стеной здания по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, литер А, по ходу воды (согласно схеме приложения № 4А);
Водопроводный ввод № 2 - первый фланец первой задвижки за стеной здания по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, литер А, по ходу воды (согласно схеме приложения № 4А);
Водопроводный ввод № 3 - первый фланец первой задвижки за стеной здания по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, литер А, по ходу воды (согласно схеме приложения № 4А);
Водопроводный ввод № 4 - первый фланец первой задвижки за стеной здания по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, литер А, по ходу воды (согласно схеме приложения № 4А).

Подписи сторон:

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Директор по договорной работе филиала ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга" "Единый
расчетный центр"


А.Н.Киреева


Абонент

Генеральный директор
ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПО ДОВЕРЕНОСТИ № 14-894625-О-ВС ОТ 10.01.15
Интэкс Лайн
Еременко


Приложение № 2А
к договору холодного водоснабжения
от 31.10.2014 г. № 14-894625-О-ВС

АКТ
о разграничении эксплуатационной ответственности

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя директора по договорной работе с абонентами филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Единый расчетный центр» Киреевой Арины Николаевны, действующей на основании доверенности № 01-30-657/14 от 23.10.2014, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Интэкс Лайн», именуемое в дальнейшем абонентом, в лице генерального директора Еременко Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства является:

Водопроводный ввод № 1 - первый фланец первой задвижки за стеной здания по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, литер А, по ходу воды (согласно схеме приложения № 4А);

Водопроводный ввод № 2 - первый фланец первой задвижки за стеной здания по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, литер А, по ходу воды (согласно схеме приложения № 4А);


Водопроводный ввод № 3 - первый фланец первой задвижки за стеной здания по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, литер А, по ходу воды (согласно схеме приложения № 4А);

Водопроводный ввод № 4 - первый фланец первой задвижки за стеной здания по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, литер А, по ходу воды (согласно схеме приложения № 4А).

Подписи сторон:

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Директор по договорной работе филиала ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга" "Единый
расчетный центр"


A.N. Киреева


Абонент

Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
«Интэкс Лайн»
Директор по договорной работе
по доверенности № 01-30-657/14 от 23.10.2014 г.
И. З. Еременко * И.А. Еременко



Приложение № 4А
к договору холодного водоснабжения
от 31.10.2014 г. № 14-894625-О-ВС

СВЕДЕНИЯ

**об узлах учета, приборах учета и местах
отбора проб холодной воды**


№ п/п	Показания приборов учета на начало подачи ресурса	Дата опломбирования	Дата очередной поверки
1	2	3	4
1	-	20.01.2014 (№13560596)	20.01.2020
2	-	20.01.2014 (№13560650)	20.01.2020
3	-	23.01.2014 (№13545885)	23.01.2020
4	-	23.01.2014 (№13545906)	23.01.2020

№ п/п	Месторасположение узла учета	Диаметр прибора учета, мм	Марка и заводской номер прибора учета	Технический паспорт прилагается (указать количество листов)
1	2	3	4	5
1	Отдельное помещение, адрес: 196247, Санкт- Петербург, Ленинский проспект, дом 153	d=65	ВСХНд-65 №13560596	2 л.
2	Отдельное помещение, адрес: 196247, Санкт- Петербург, Ленинский проспект, дом 153	d=65	ВСХНд-65 №13560650	2 л.
3	Отдельное помещение, адрес: 196247, Санкт- Петербург, Ленинский проспект, дом 153	d=40	ВСХНд-40 №13545885	-
4	Отдельное помещение, адрес: 196247, Санкт- Петербург, Ленинский проспект, дом 153	d=40	ВСХНд-40 №13545906	2 л.

№ п/п	Месторасположение места отбора проб	Характеристика места отбора проб	Частота отбора проб
1	2	3	4
1	Пожарный гидрант на внутриквартальной сети Ду 400 мм правее точки врезки водопроводного водоизвода № 1 на расстоянии 42,0 м.	Пожарный гидрант (ПГ)	Согласно законодательству Российской Федерации

Схема расположения узлов учета и мест отбора проб холодной воды прилагается.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

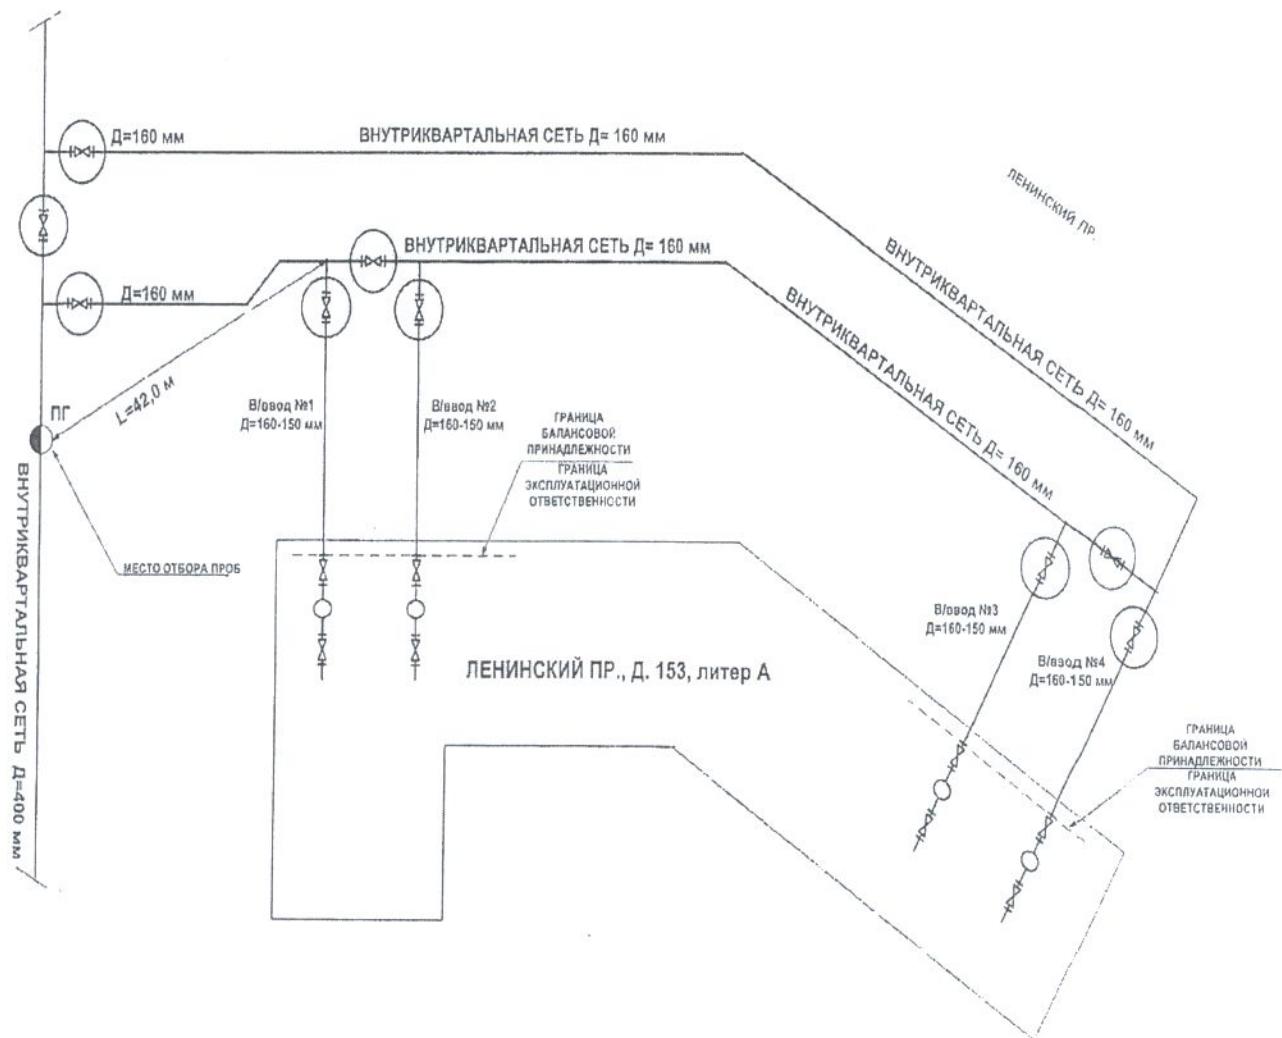

Подписи сторон:

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Директор по договорной работе филиала ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга" Единый
расчетный центр"



Абонент

Генеральный директор

Директор по строительству

по доверенному лицу 9.01.2001 г.



И.А. Еременка